

## Een paar voorbeelden van maatregelen en hun terugverdientijd

Uit de aanmeldingen voor een stimuleringsbijdrage blijkt dat zonnepanelen populair zijn onder de aanvragers. Dit was zeker het geval in de eerste maanden na de start van de regeling. Maar besluit niet te snel en oriënteer je goed. Er zijn andere maatregelen die beter zijn voor je portemonnee en die je al in 1 of 2 jaar terugverdient!

Om een globale indicatie te geven van de terugverdientijd hebben we wat rondgekeken op de website van Milieu Centraal. Op basis daarvan zijn een aantal maatregelen op een rijtje gezet; zeker niet uitputtend en nogal arbitrair. De besparingscijfers komen van deze sites en zijn slechts een indicatie. In verschillende situaties kunnen ze ook totaal anders uitpakken.


Hieronder staan een aantal maatregelen en een indicatie van de terugverdientijd. In verband met landelijke subsidies kan het slim zijn meteen twee maatregelen te nemen. Wat jij in jouw situatie het best kunt doen? Praat er eens over met een energiecoach of energieadviseur.

	kosten	btw aftrek	ISDE subsidie	Friese Plus	WEN Stimulerings bijdrage	eigen geld	besparing per jaar	terug verdien tijd
<b>Als je slechts 1 maatregel neemt:</b>								
hybride warmtepomp bij bestaande HR-ketel 5Kw energielabel A++ vrijstaand huis gem. isolatie	€ 4.300	€ -	€ -2.700	€ -	€ -1.200	€ 400	€ 360	1,1 jr
spouwmuurisolatie 2/1 kap	€ 2.400	€ -	€ -	€ -	€ -1.800	€ 600	€ 650	0,9 jr
spouwmuurisolatie vrijstaand huis	€ 3.800	€ -	€ -	€ -	€ -2.000	€ 1.800	€ 960	1,9 jr
dakisolatie 2/1 kap verwarmde zolder	€ 4.400	€ -	€ -	€ -	€ -2.000	€ 2.400	€ 650	3,7 jr
HR++ ipv enkel glas 2/1 kap	€ 4.300	€ -	€ -	€ -	€ -2.000	€ 2.300	€ 400	5,8 jr
zonneboiler (huishouding met 4 personen)	€ 3.300	€ -	€ -1.000	€ -	€ -1.725	€ 575	€ 150	3,8 jr
10 zonnepanelen	€ 5.400	€ -1.134	€ -	€ -	€ -2.000	€ 2.266	€ 450	5,0 jr
<b>Als je 2 maatregelen neemt:</b>								
spouwmuurisolatie en dakisolatie 2/1 kap	€ 6.800		€ -2.700	€ -1.350	€ -2.000	€ 750	€ 1.300	0,6 jr
hybride warmtepomp 5 Kw en spouwmuur isolatie	€ 8.100		€ -3.900	€ -600	€ -2.000	€ 1.600	€ 1.320	1,2 jr
HR++ en dakisolatie 2/1 kap	€ 8.700		€ -3.300	€ -1.650	€ -2.000	€ 1.750	€ 1.050	1,7 jr
bron: MilieuCentraal								
energieprijzen per 1-1-2021; subsidies per 1-1-2022								
aanname: ongewijzigde voortzetting Friese Plus in 2022								

Een paar conclusies uit het overzicht:

1. Een hybride warmtepomp (waarmee je niet van het gas af gaat, maar er wel veel op bespaart) heeft een veel kortere terugverdientijd dan zonnepanelen, maar is bij veel mensen nog onbekend. Er zijn landelijke subsidiemogelijkheden waarmee de terugverdientijd kan teruglopen tot ongeveer een jaar. Is je huidige CV-ketel aan vervanging toe, kies dan voor een combi HR-ketel én hybride warmtepomp. Die werken optimaal samen. Gas besparen met een hybride warmtepomp én de extra elektriciteit die daarvoor nodig is, opwekken met je eigen panelen, is natuurlijk een mooie combinatie.
2. Heb je nog geen spouwmuurisolatie? Met de stimuleringsbijdrage verdien je die al in een jaar terug! Zeker als je deze combineert met een andere maatregel.
3. Kijk eens goed naar het combineren van twee (isolatie)maatregelen. Je komt dan in aanmerking voor ISDE subsidie én ook nog de extra Friese subsidieregeling. Dan gaat het hard. Samen met de stimuleringsbijdrage gaat je terugverdientijd naar minder dan 2 jaar!

### terugverdiëntijd in jaren

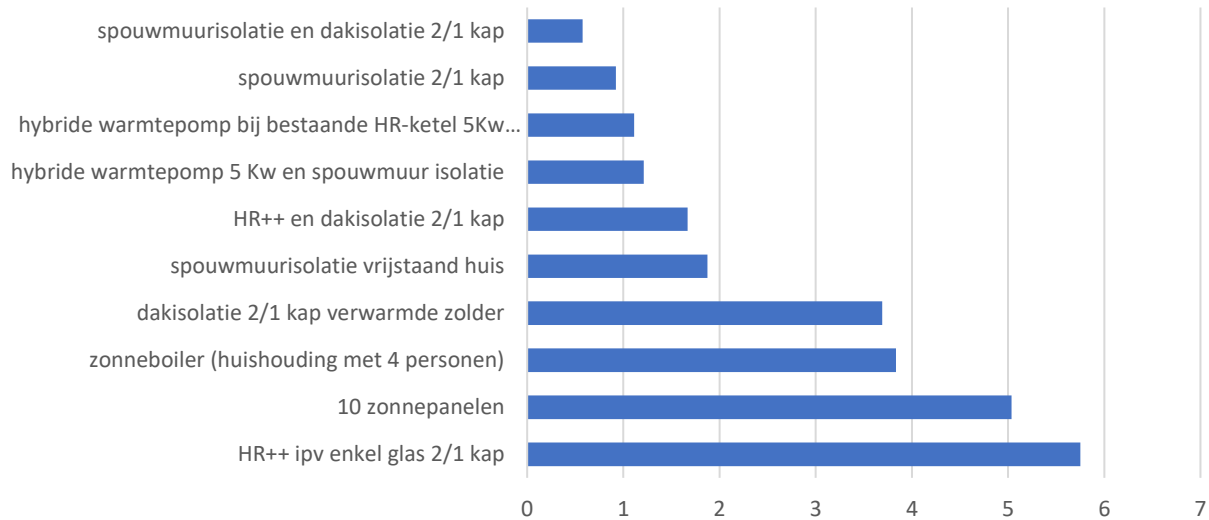

### Investing en besparing

